

Impresa/Ditta..... **CALOR S.N.C.**.....
Resp. Tecnico/Titolare..... **ROSSI CARLO**.....

Sez. I: Riferimenti inerenti alla documentazione

Quadro A

Dichiarazione di conformità (1) n° **101/06**

Committente..... **BIANCHI MARIA - COSTIGLIOLE D'ASTI - VIA DEL GUASTO, 7**

Progetti:

- ☐ Progetto impianto gas (2) rif.
- ☐ Progetto camino/canna fumaria (3) rif.
- ☐ Progetto prevenzione incendi (4) rif.

Quadro B: Dichiarazioni precedenti (5)

- ☐ Impianto gas: rif. n° data/...../..... Impresa/Ditta
- ☐ Camino/Canna fumaria: rif. n° data/...../..... Impresa/Ditta

Quadro C (6) (facoltativo)

- ☐ Progetto impianto interno gas/camino o canna fumaria esistente – rif.
- ☐ Certificato di prevenzione incendi (CPI) rif.
- ☐ Relazione tecnica (D.M. 13/12/93) rif.
- ☐ Allegato II al D.M. 16/11/98 (UNI 10738) rif.

Sez. II: Relazione schematica

Quadro A

Impianto di portata termica totale (Qn)* = **33** kW

(*) La portata termica totale dell'impianto gas sul quale sono stati eseguiti i lavori (realizzazione, modifica, sostituzione apparecchi, ecc.) deve essere calcolata sommando le portate termiche nominali (kW) di tutti gli apparecchi gas per i quali l'impianto è predisposto, siano essi preesistenti, installati o installabili in tempi successivi. La portata termica nominale è il valore dichiarato dal costruttore e, più chiaramente, il valore maggiore riportato sulla targhetta dell'apparecchio.

Scenario A

- ☒ Nuovo impianto gas
- ☐ Modifica impianto gas esistente
- ☐ Installazione/ allacciamento di apparecchi gas
- ☐ Installazione di un tratto di tubazione
- ☐ Installazione di un pezzo speciale
- ☐ Collegamento degli apparecchi alla canna fumaria
- ☐ Realizzazione delle aperture di ventilazione
- ☐ Realizzazione delle aperture di aerazione
- ☐ Camino singolo
- ☐ Canna collettiva
- ☐ Canna collettiva ramificata
- ☐ Altro (7)

Tipo di intervento effettuato

Scenario B

- ☒ Con apparecchi collegati **28** kW
- ☒ Solo predisposizione **5** kW_{tot.} (senza collegamento agli apparecchi con terminali chiusi con tappi avvitati)
- ☐ Collegamento di.....
- ☐ Sostituzione di
- ☐ Adeguamento norma/regola tecnica
- ☐ Altro (7)

Eseguito come:

Scenario C

- ☐ Esecuzione in conformità di un progetto
- ☒ Esecuzione e dimensionamento a cura dell'installatore


Nota: La relazione schematica dell'intervento effettuato può considerarsi esaustiva spuntando in modo sequenziale gli "Scenari A, B, C".

Sez. II: Relazione schematica

Quadro B: Disegno dell'impianto realizzato (8)

Riferimenti a certificati o attestati ecc. sono obbligatori nel caso di utilizzo di materiali non riconducibili alla norma di installazione adottata.

Indicare, direttamente in legenda, gli elementi sensibili quali: tubi (diametro, materiale, lunghezza), raccordi (gomiti, curve ti e croci), rubinetti, tubi guaina, tubi flessibili di collegamento agli apparecchi, aperture di ventilazione e aerazione, canali da fumo, camino ecc.

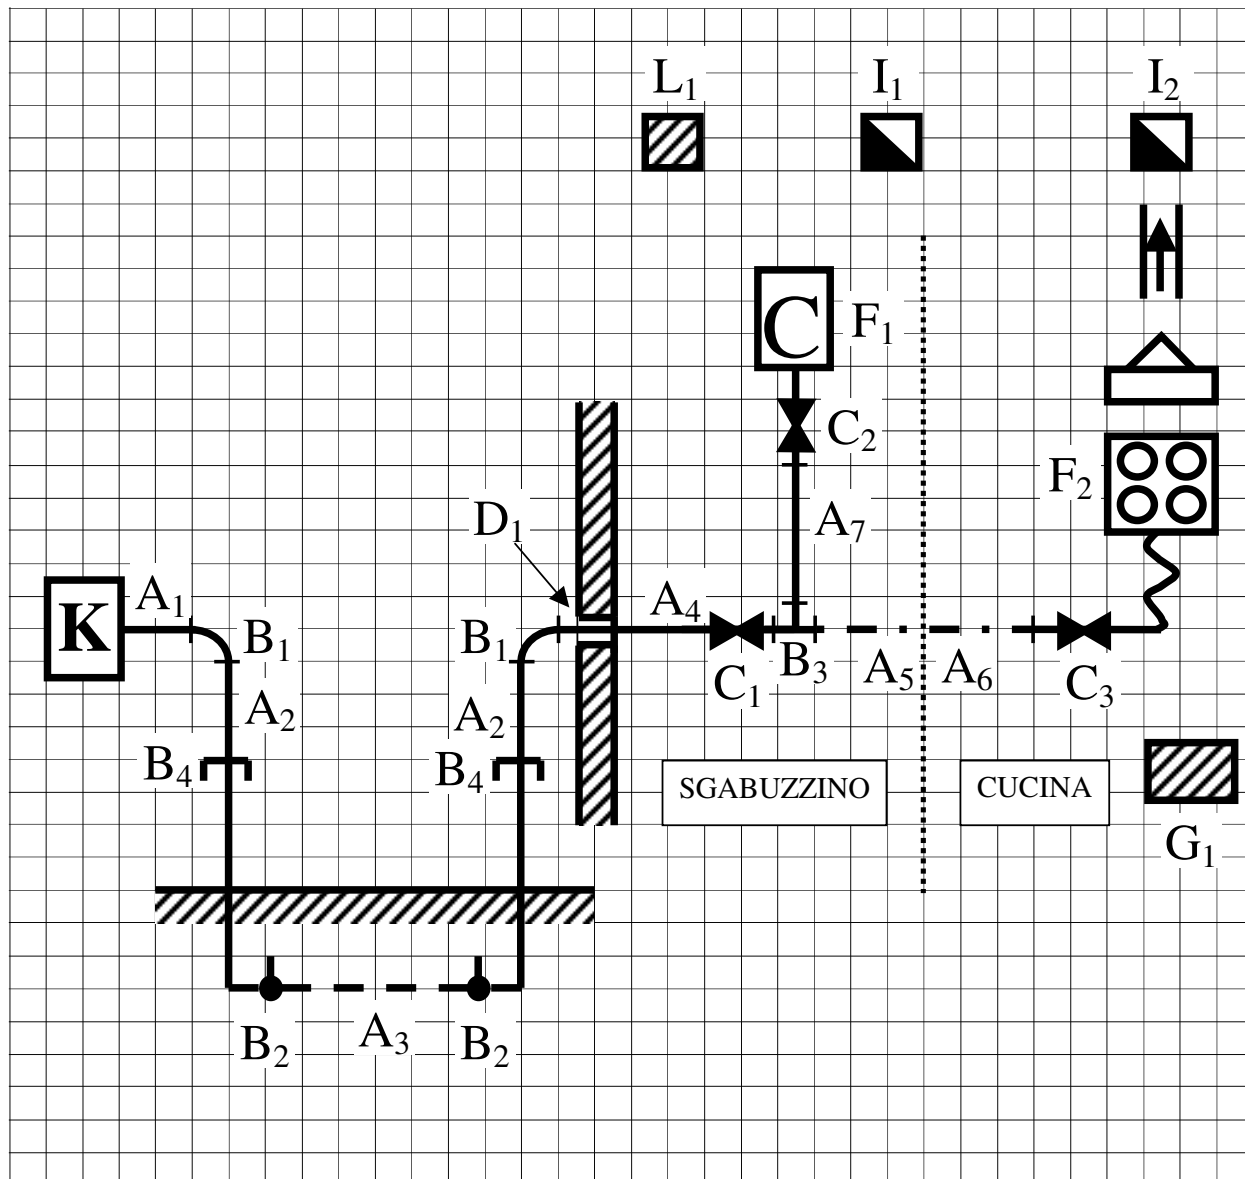

Legenda

A: Tubo	F: Apparecchi a gas	M:
B: Raccordi (gomiti, nipples, manicotti)	G: Apertura di ventilazione	N:
C: Rubinetti	H: Canale da fumo	O:
D: Tubi guaina	I: Camino	P:
E: Tubi fless. per colleg. appar.	L: APERTURA DI AERAZIONE	Q:

Sez. III: Tipologia dei prodotti impiegati
Quadro A: Apparecchiature

☒ Dichiaro che le apparecchiature installate sono provviste di marcatura CE e predisposte per il tipo di gas utilizzato.

Rif. (9)	Ubicazione (a)	Apparecchiatura (b)	Tipo (c)	Modello Marca (d)	Portata Termica (kW) (e)	Tipo di Collegamento (f)	Installato/ Preesistente/ Installabile (g)	Ventila- zione (cm ²) (h)	Scarico (i) VEDI NOTA 1
F₁	SGABUZZ.	CALDAIA	C	RIELLO	28	RIGIDO	INSTALLA TA	/	CS
F₂	CUCINA	APPARECCHIO DI COTTURA	/	/	5	/	INSTALLA BILE	30	CS

NOTA 1 – Indicare:

P per scarico a parete – **CS** per camino singolo – **CCR** per Canna Collettiva Ramificata – **CC** per Canna Collettiva

☒ Piani di cottura **con** dispositivi di controllo della mancanza di fiamma (l)

☒ Apertura di ventilazione effettiva cm² (J) **100**

Nota (k) ⁽¹⁴⁾. **Effettuata nella parte
bassa del muro perimetrale esterno
della CUCINA.**

☒ Apertura di aerazione effettiva cm² (m) **100**

Nota (n) ⁽¹⁴⁾. **Effettuata nella parte
alta del muro perimetrale esterno
dello SGABUZZINO.**

Sez. III: Tipologia dei prodotti
Quadro B: Materiali e componenti utilizzati

Dichiaro che i materiali, le tubazioni, le giunzioni, i raccordi ed i pezzi speciali utilizzati sono previsti dalla norma di installazione

☒ **UNI (o)** 7129/01 ☐ **D.M. 12/04/96**

☐ **Altro** (attestati, marchi e/o certificati di prova, ecc.) (p)

Elenco materiali/pezzi speciali (10) (Da compilare obbligatoriamente in mancanza del disegno e/o nel caso di utilizzo di materiali non riconducibili alla norma di installazione)

Rif. (9)	Ubicazione (q)	Componente (r)	Materiale (s)	Quantità (n°) (t)	Diametro (pollici/mm) (t)	Lunghezza (metri) (t)	Installazione (u)	Attestati/marchi/ Certificati di prova (11) (obbligatori per materiali non previsti dalla norma di installazione) (v)
A ₁	ESTERNO	TUBO	RAME	1	1"1/4	0,3	A VISTA	
A ₂	ESTERNO	TUBO	RAME	2	1"1/4	1	A VISTA	
A ₃	ESTERNO	TUBO	PE	1	Ø 40	14	INTERRATO	
A ₄	SGABUZZ.	TUBO	RAME	1	1"1/4	2,5	A VISTA	
A ₅	SGABUZZ.	TUBO	RAME	1	3/4"	1	SOTTOTRAC.	
A ₆	CUCINA	TUBO	RAME	1	3/4"	4	SOTTOTRAC.	
A ₇	SGABUZZ.	TUBO	RAME	1	3/4"	0,5	A VISTA	
B ₁	ESTERNO	CURVA 90°	RAME	2	1"1/4		A VISTA	
B ₂	ESTERNO	GIUNTO DI TRANSIZ.	PE/RAME	2	Ø40-1"1/4		A SALDARE	
B ₃	SGABUZZ.	T	RAME	1	1"1/4-3/4"		INTERRATO	
B ₄	ESTERNO	GIUNTO DIELETTICO	/	2	/		A VISTA	
C ₁	SGABUZZ.	VALVOLA	OTTONE	1	1"1/4		A SALDARE	
C ₂	SGABUZZ.	VALVOLA	OTTONE	1	3/4"		A VISTA	
C ₃	CUCINA	VALVOLA	OTTONE	1	3/4"		A VISTA	
D ₁	SGABUZZ.	GUAINA	PE	1	Ø60		A VISTA	

Note:

Sez. IV: Verifica della tenuta/collaudo (12)

Dichiaro di aver effettuato con esito positivo la prova di

☒ Tenuta delle tubazioni gas a: **100 MBAR x 15'** ☐ Tenuta del camino/canna fumaria a:

Note:

Data della compilazione: **06 / 09 / 2006**

Il Responsabile tecnico/Titolare: **ROSSI CARLO**

Firma *Carlo Rossi*

Il Committente (per presa visione): **BIANCHI MARIA**

Firma *Maria Bianchi*

TIMBRO
CALOR S.N.C.
DI ROSSI CARLO

P. IVA: 01234567890